



VERDRAHTUNGSPLAN AZ4100 + AZSG10000

- Programmierung
 - OP1 -> „081“ auf „00“ (Sirene)
 - OP3 -> „083“ auf „08“ (Blitz folgend)

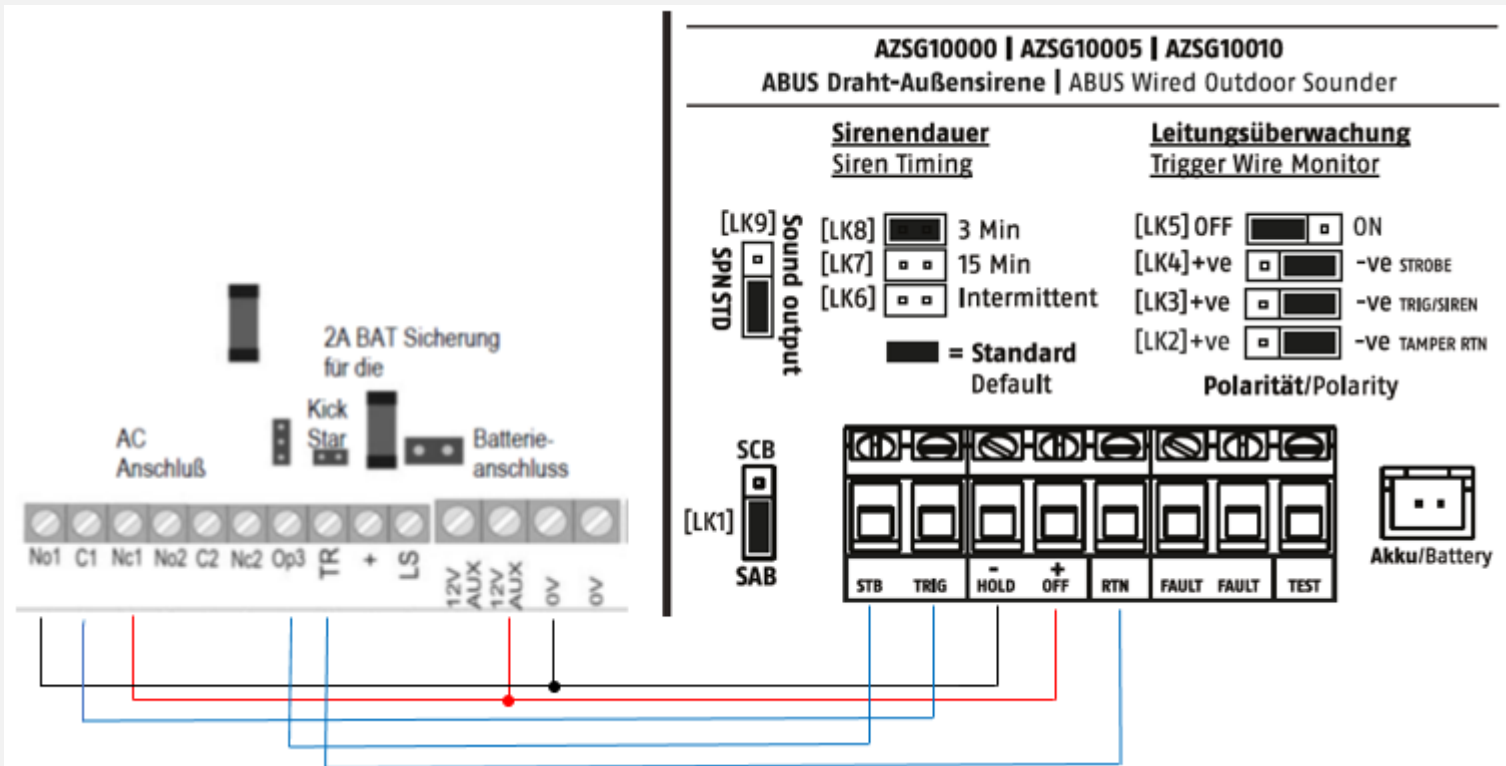

Empfohlener Anschlussplan SG1250 für Terxon M(X)

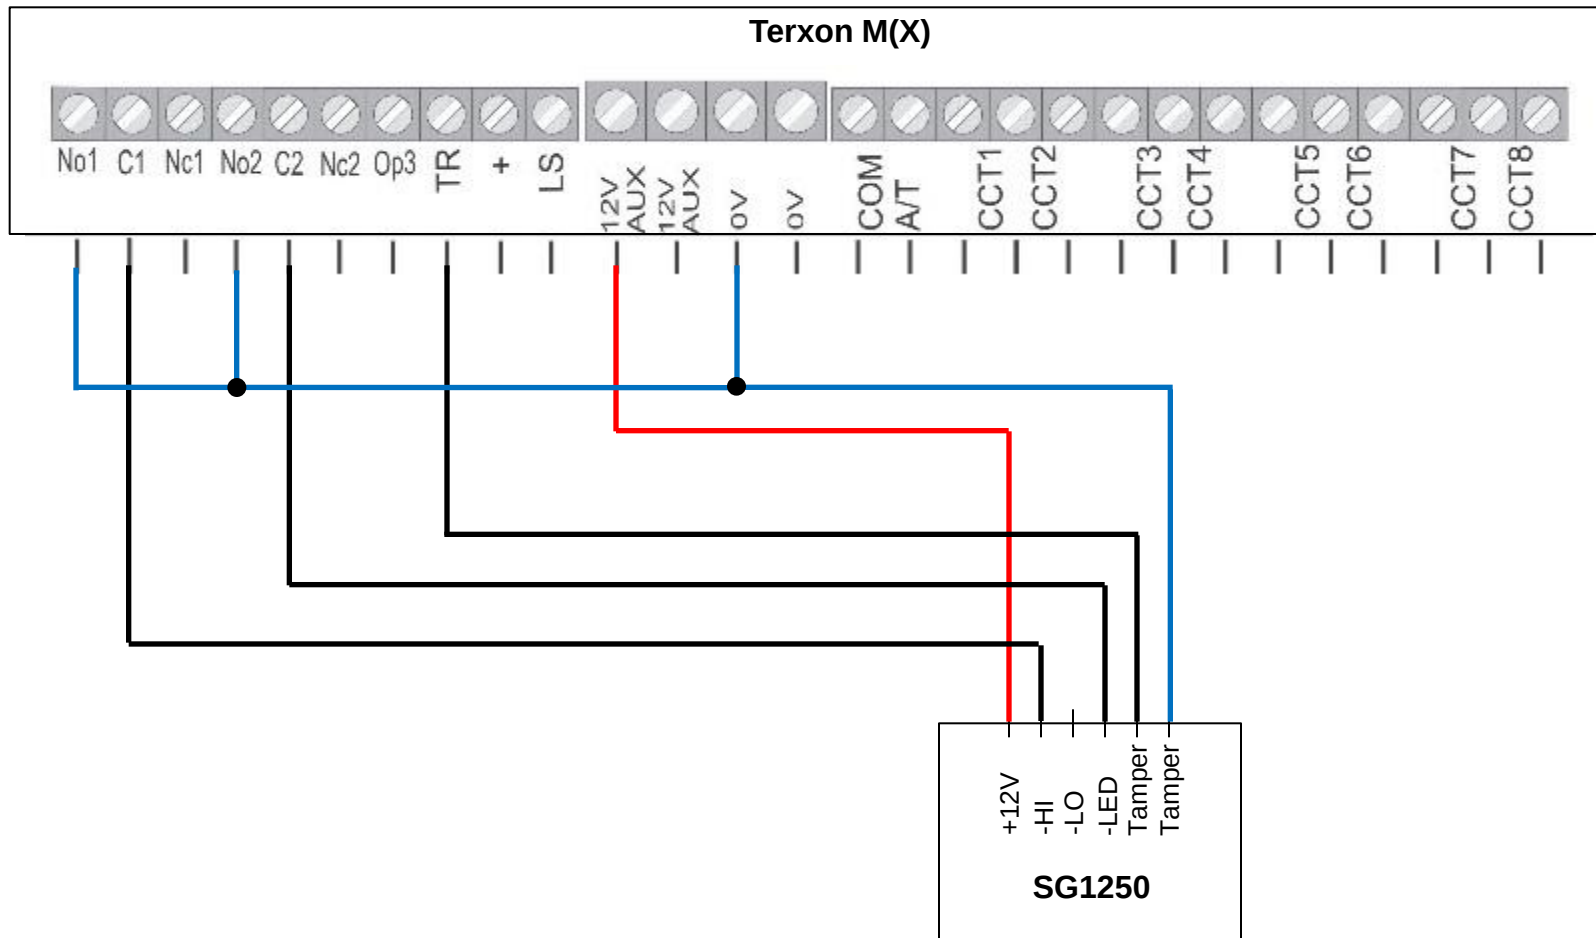

Empfohlene Programmierung SG1250 für Terxon M(X)

Ausgang 1 („OP1“) => Errichtermenü => Parameter „081“ => „00“ (Sirene)

Optional kann die integrierte LED z.B. zur Anzeige der aktivierten Anlage genutzt werden:

Ausgang 2 („OP2“) => Errichtermenü => Parameter „082“ => „02“ (Aktiv folgend)